




再生砂の試験報告書

受付番号	工試第U-2009080435-202302008888
受付日	2023年 2月22日
発行日	2023年 3月30日

株式会社 杉浦土木 殿

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所長
芭蕉宮 総一郎



浦和試験室

〒338-0822 埼玉県さいたま市桜区
中島2丁目12番8号
電話番号 048(858)2790
試験監督者 藤巻敏之

1. 試料 (依頼者提出の資料による)

種類	再生砂
製造工場	杉浦リサイクルセンター
採取日	2023年 2月22日
用途	埋戻し等

2. 試験内容


試験方法	JIS A 5001 道路用碎石 5.2 粒度試験 JIS A 5001 道路用碎石 5.5 塑性指数
試験期間	2023年 3月10日～ 3月20日
試験場所	浦和試験室
試験担当者	塩崎洋一・日詰康志

3. 試験結果

粒 度 試 験										
ふるい目の寸法 mm	通 過 質 量 百 分 率 %									
		13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
測定値	100	100	92	72	51	35	22	13	8	
備考	粒度試験結果 (粒度曲線) を図-1 に示す。									

塑 性 指 数										
液性限界 ※1 %	NP									
塑性限界 %	NP									
塑性指数 ※2	NP									

備考	※1 試験結果においてその性状が認められない場合は、NP (non-plastic) とする。 ※2 液性限界若しくは塑性限界が求められないとき、又は液性限界と塑性限界に有意な差がないときは、NP とする。									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

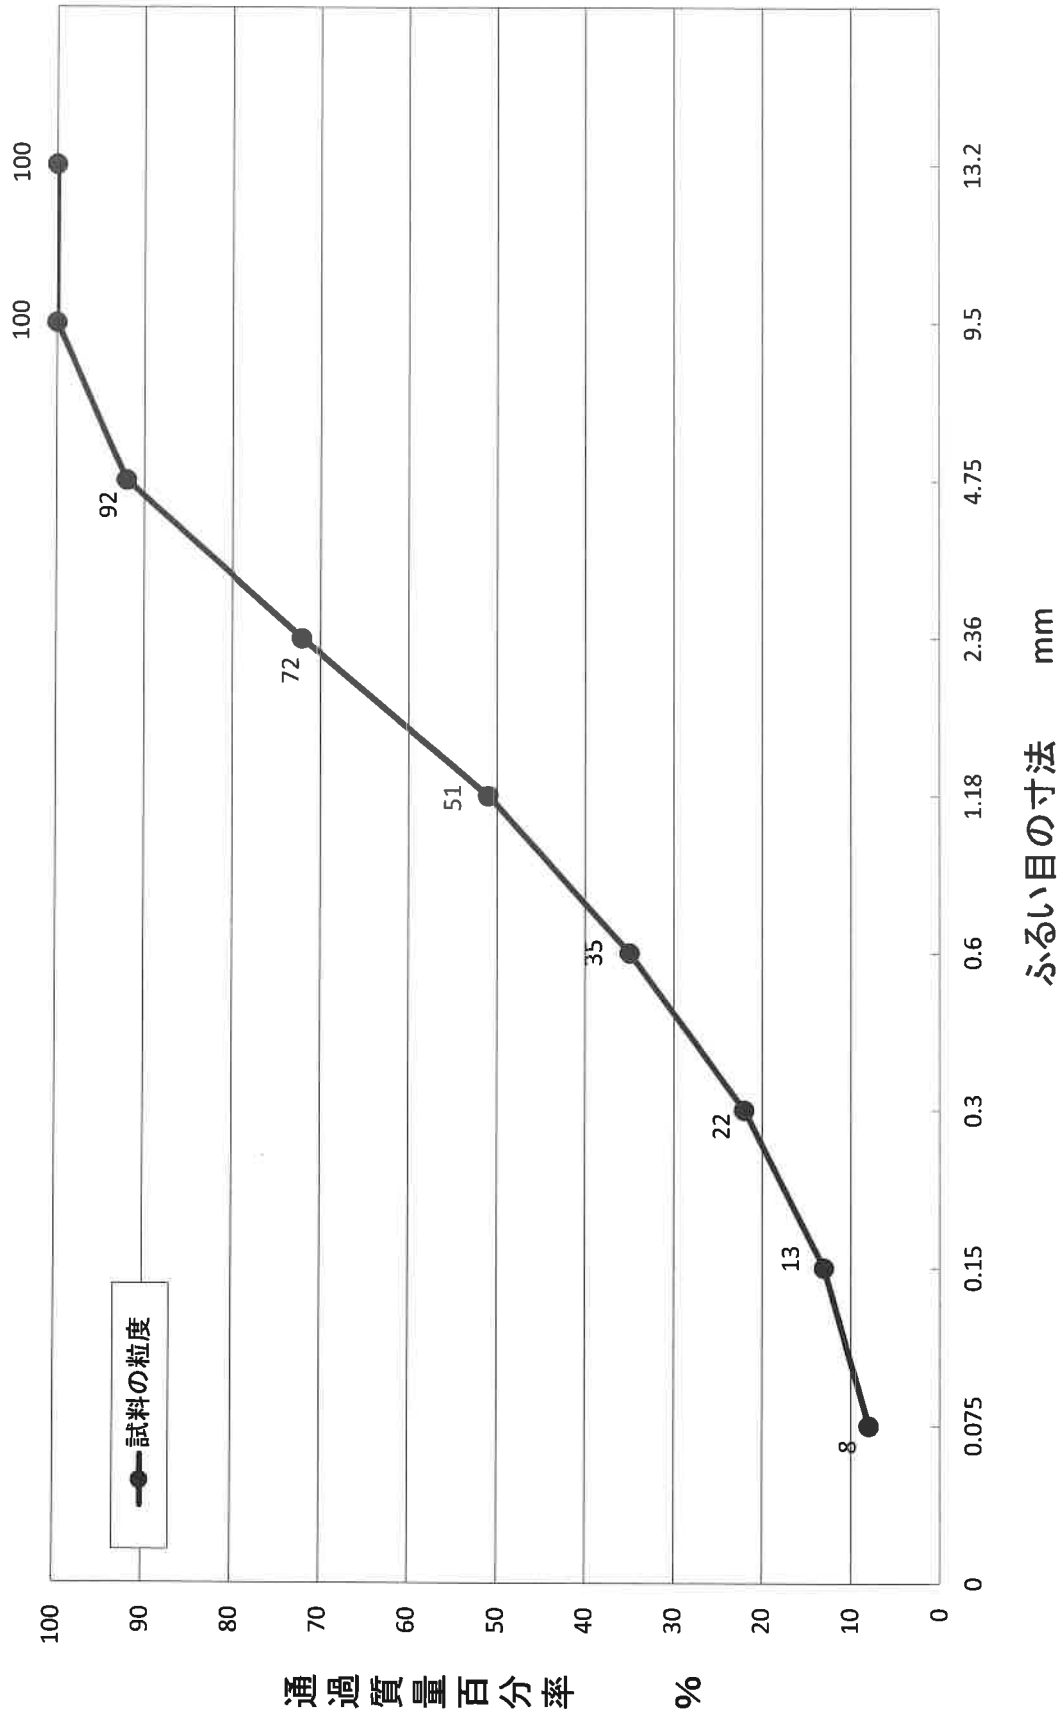

図一1 粒度試験結果