


一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所
芭蕉宮 総一




〒338-0822 埼玉県さいたま市桜区
中島2丁目12番8号
電話番号 048(858)2790
試験監督者 藤巻敏之

種 類	再生砂
製 造 工 場	株式会社 杉浦土木 杉浦リサイクルセンター
採 取 日	２０２５年 ５月２８日
用 途	埋戻し等

試 験 方 法	J I S A 5 0 0 1 道路用碎石 5. 2 粒度試験 J I S A 5 0 0 1 道路用碎石 5. 5 塑性指数
試 験 期 間	2 0 2 5 年 6 月 9 日～ 7 月 2 3 日
試 験 場 所	浦和試験室
試 験 担 当 者	日詰康志・松本智史

粒 度 試 験										
ふるい目の寸法 mm		通 過 質 量 百 分 率 %								
		13. 2	9. 5	4. 75	2. 36	1. 18	0. 6	0. 3	0. 15	0. 075
測 定 値		1 0 0	1 0 0	1 0 0	8 9	6 2	3 9	2 1	1 1	6
備 考		粒度試験結果（粒度曲線）を図－１に示す。								

塑性指数		
液性限界 ※ 1	%	N P
塑性限界	%	N P
塑性指数 ※ 2		N P
備考	※ 1 試験結果においてその性状が認められない場合は、N P (non-plastic)とする。 ※ 2 液性限界若しくは塑性限界が求められないとき、又は液性限界と塑性限界に有意な差がないときは、N Pとする。	

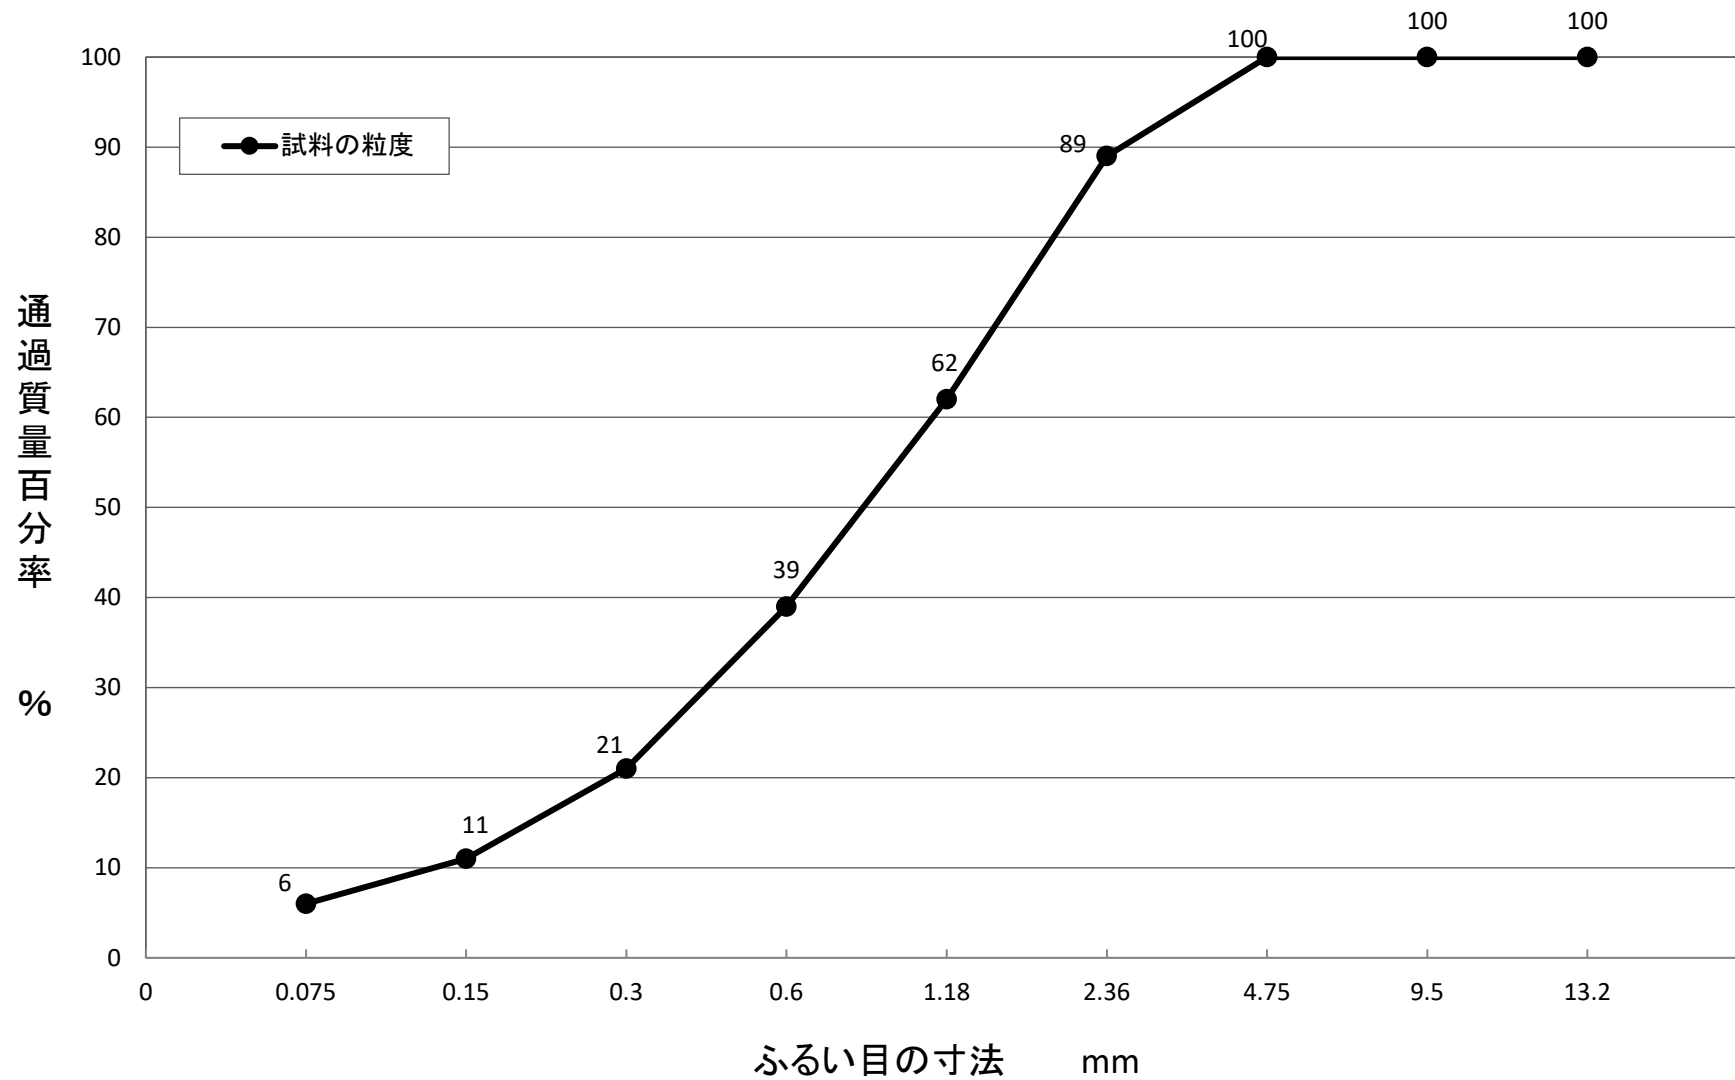

図—1 粒度試験結果